




d	24/04/2006	Passage en nouvelle tole	rd
INDICE	DATE	LIBELLÉ	AUTEUR
	Dessiné par : TP	Client : AXAIR UK	Etat de surface :
Ech. 0.800	08/10/1997	Traitement : -	Ebavurer et casser les angles vifs
	Vérifié par :	Protection :	Tolérances générales : ±1mm
BACKWARD CURVED CENTRIFUGAL FAN MOTO VENTILATEUR 2RRE45-250x56R			 N° V09-23

ECOFIT
COURBE DEBIT/PRESSION
2RRE45 250x56R BF019 115V 50/60Hz 18μF

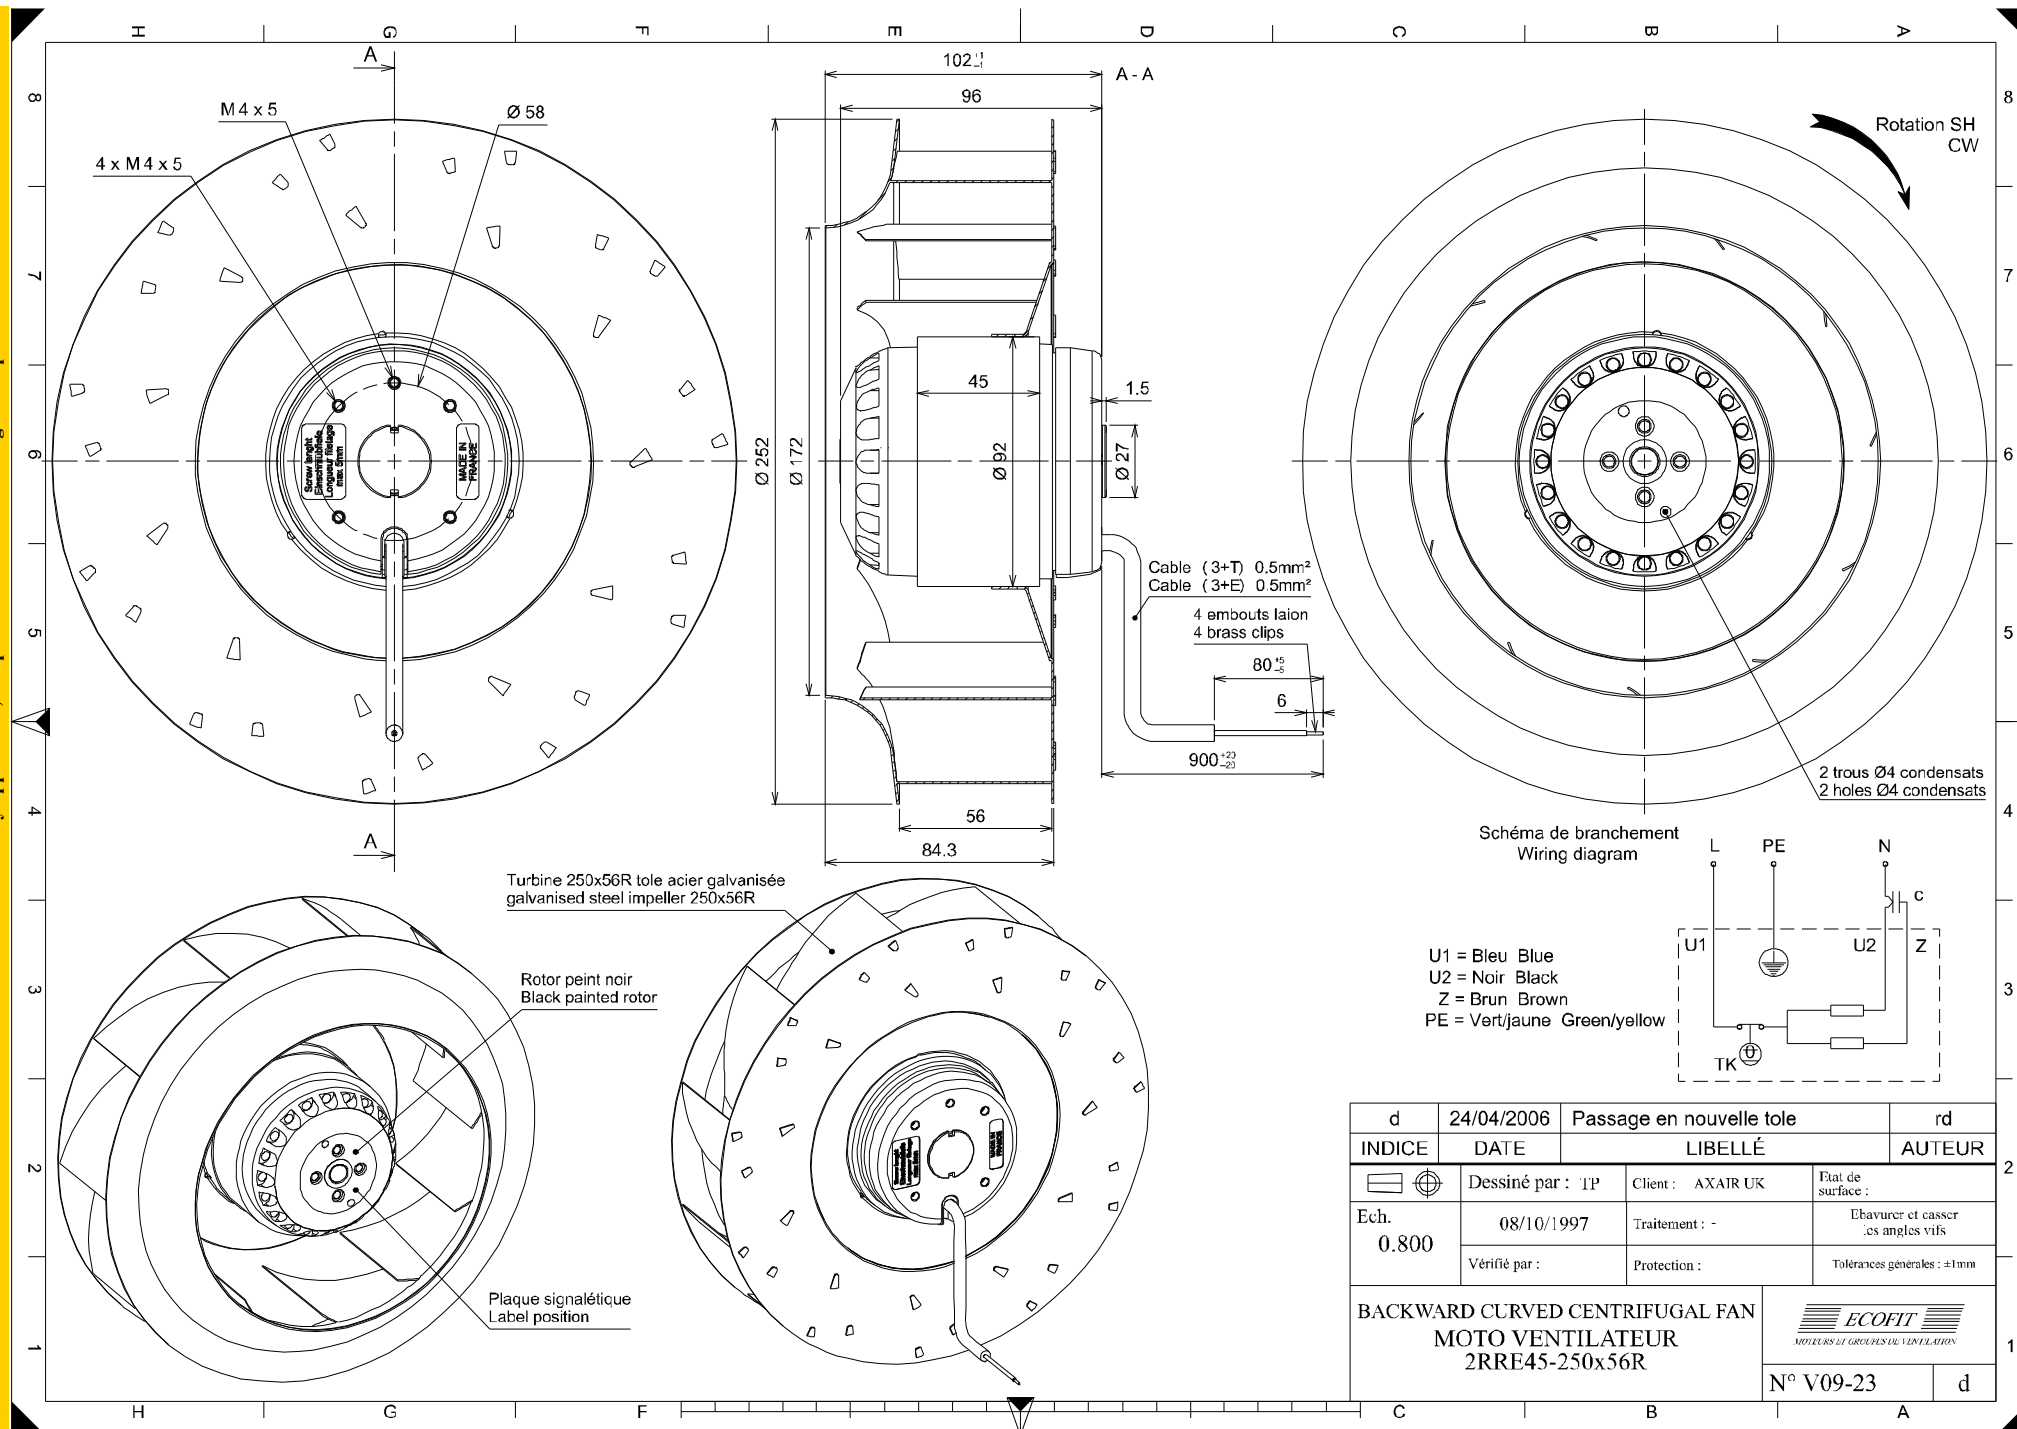