


1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen
 Make sure the minimum air circulation clearance is provided in order to ensure an adequate flow of cooling air.

max. Anschlussquerschnitt für Kabel
 1U1, 1V1, 1W1 mit Kabelschuh nach DIN 46234: 4 x 240 mm²
 1C1, 1D1 nur Schienenanschluss zulässig /
 max. conductor cross-section for cable
 1U1, 1V1, 1W1 with cable lug according to DIN 46234: 4 x 240 mm²
 1C1, 1D1 only busbars allowed

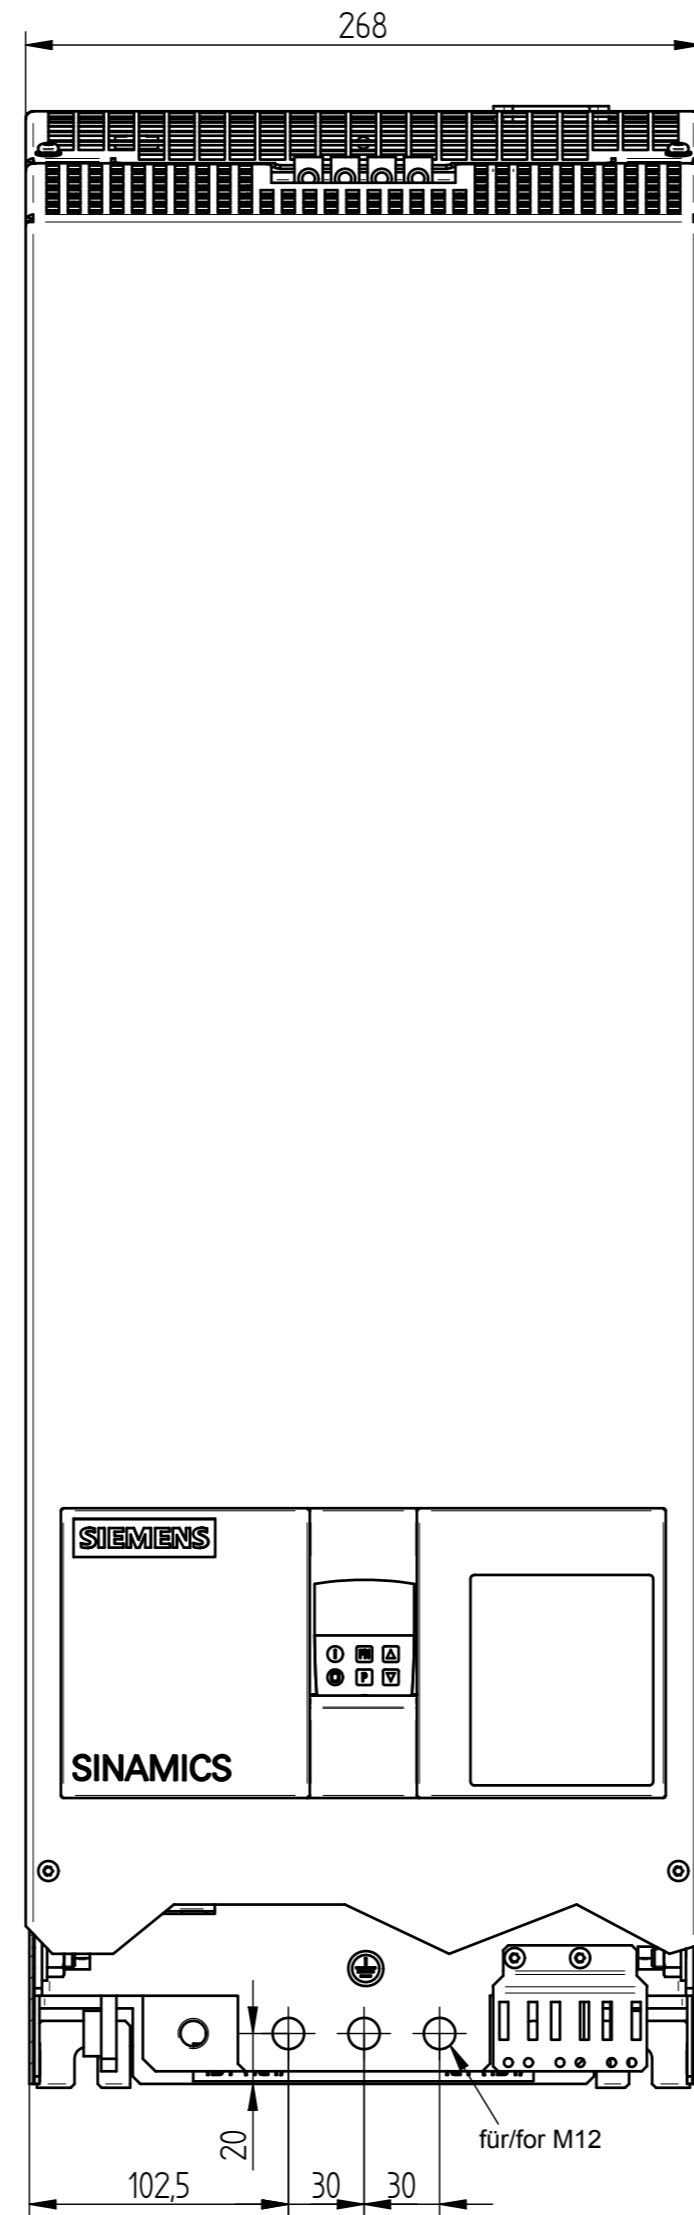

Anzugsdrehmoment für Kundenanschlüsse/
 Tightening torque for customer connections:
 1U1, 1V1, 1W1, 1C1, 1D1 = 44 Nm
 = 60 Nm

Geräte 900 bis 1200 A 900 to 1200 A units

