


Geräte 15 bis 30 A, 4Q
15 to 30 A, 4Q units



Anzugsdrehmoment für Kundenanschlüsse/
Tightening torque for customer connections:
1U1, 1V1, 1W1, 1C1, 1D1 = 1.5 Nm

1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für ausreichende
Kühlluftzufuhr ist zu sorgen/
Make sure the minimum air circulation clearance is
provided in order to ensure an adequate flow of
cooling air.

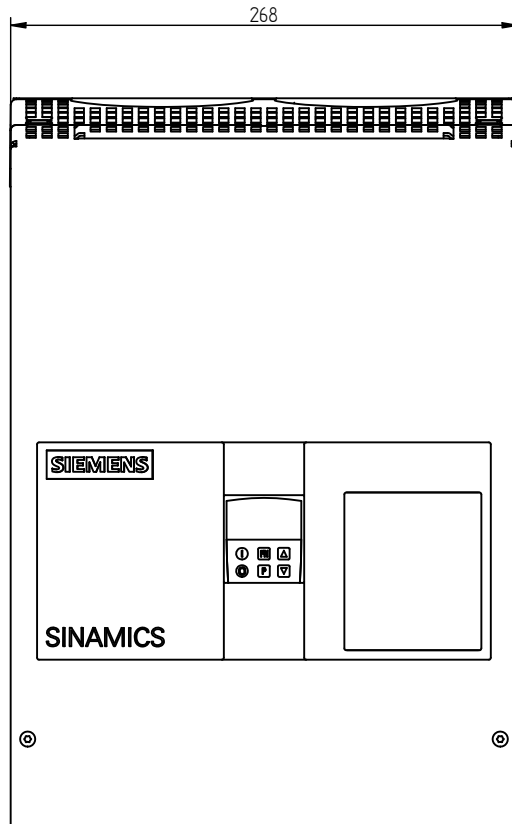