

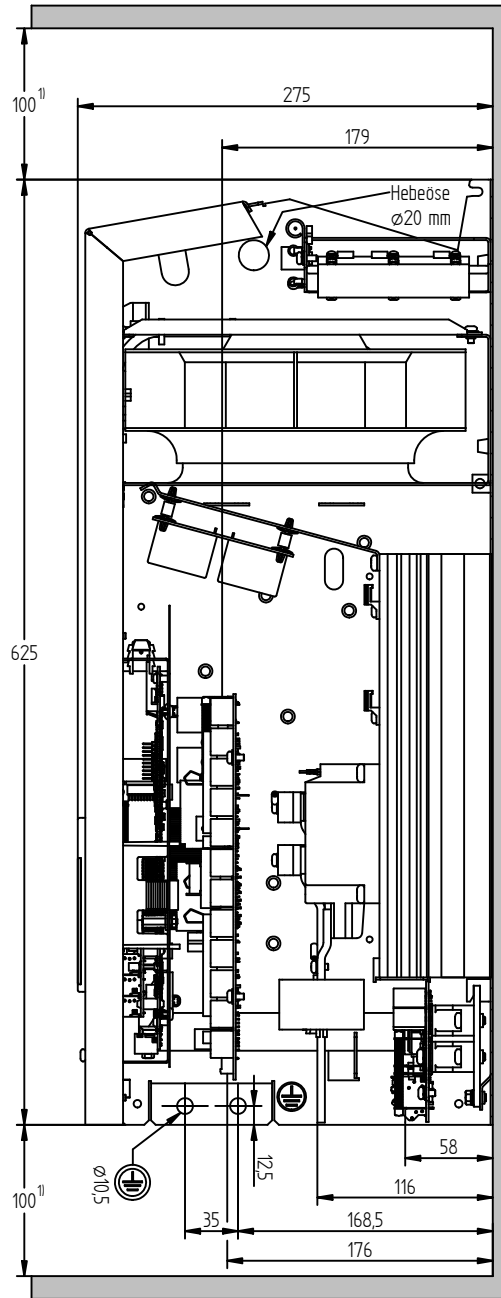


1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen/
 Make sure the minimum air circulation clearance is provided in order to ensure an adequate flow of cooling air.

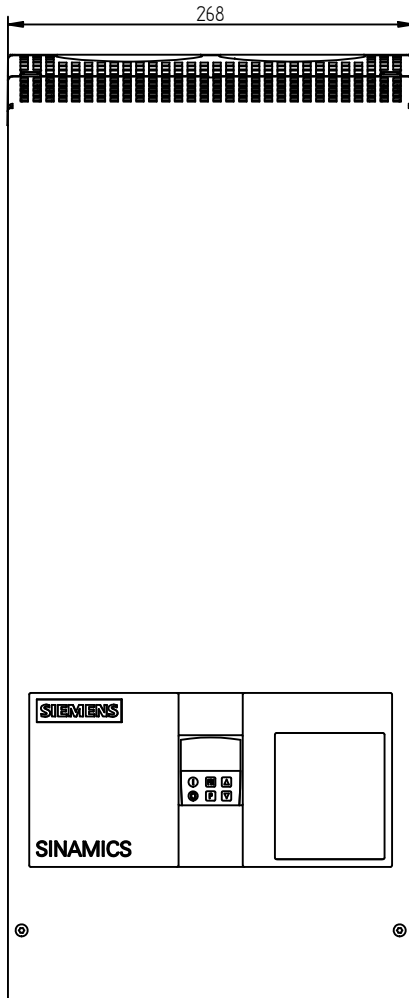

max. Anschlussquerschnitt für Kabel mit
 Kabelschuh nach DIN 46234:/
 max. conductor cross-section for cables with cable
 lug in acc. with DIN 46234:
 1U1, 1V1, 1W1 = 2 x 150 mm²
 1C1, 1D1 = 2 x 185 mm²

Geräte 400 bis 600 A, 2Q
 400 to 600 A, 2Q units

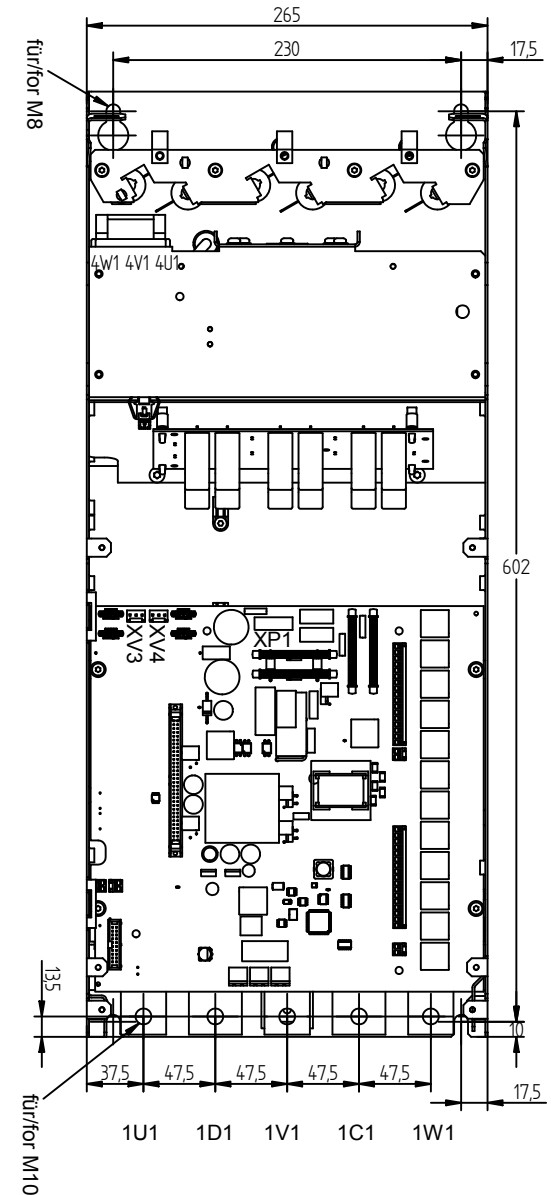

Anzugsdrehmoment für Kundenanschlüsse/
 Tightening torque for customer connections:
 1U1, 1V1, 1W1, 1C1, 1D1 = 25 Nm
 Ⓢ = 50 Nm