
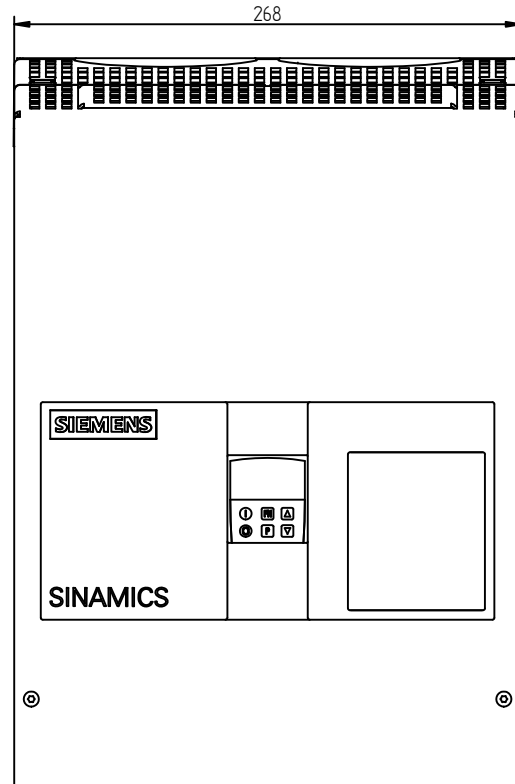


1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen/  
 Make sure the minimum air circulation clearance is provided in order to ensure an adequate flow of cooling air.

Anzugsdrehmoment für Kundenanschlüsse/  
 Tightening torque for customer connections:

1U1, 1V1, 1W1, 1C1, 1D1 = 13 Nm  
 = 25 Nm



max. Anschlussquerschnitt für Kabel mit  
 Kabelschuh nach DIN 46234:2 x 95 mm<sup>2</sup>/  
 max. conductor cross-section for cables with  
 cable lug in acc. with DIN 46234:2 x 95 mm<sup>2</sup>

## Geräte 60 bis 280 A, 2Q 60 to 280 A, 2Q units

